


SURGE VOLTAGE ARRESTER  
ÜBERSPANNUNGSABLEITER  
РАЗРЯДНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  
ZVODIČ PREPĀTÍ  
SVODIČ PŘEPĚTÍ

## SVD250-ZS SVD250

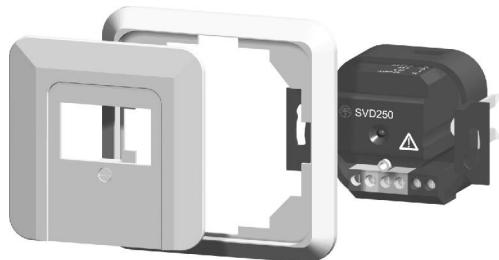

Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.  
Den Einbau, die Bedienung und Instandhaltung kann nur der Arbeiter mit der entsprechenden elektrotechnischen Qualifikation verrichten.

Монтаж, обслуживание и уход может производить только работник с соответствующей электротехнической квалификацией.

Montáž, obsluhu a údržbu môže vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.  
Montáž, obsluhu a údržbu smí provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.



## Installation

- the line lenght between 2<sup>nd</sup> a 3<sup>rd</sup> protection stage must be at least 5 m
- the length of the connecting lines between the arrester (OUT) and the equipment to be protected must be as short as possible. When connected in parallel, a lenght of 0,5 m for the branch lines should not be exceeded
- when installing, country-specific regulations and rules have to be observed



## Einbau

- die Länge der Leitung zwischen 2. und 3. (dieser) Schutzstufe muss minimal 5 m sein
- die Länge der Verbindungsleitungen zwischen Ableiter (OUT) und zu schützendem Gerät sollte so kurz wie möglich sein. Bei Parallelschaltung sollen 0,5 m Stichleitungslänge nicht überschritten werden
- bei der Installation sind landesspezifische Vorschriften und Gesetze einzuhalten



## Установка

- длина линии между 2-ой и 3-ей степенью защиты должна быть минимально 5 м
- Длина линии между выходом разрядника (OUT) и защищающим устройством должна быть чем короче. Как разрядник есть параллельно включенный, длина отвода недолжна превышать 0,5 м
- во время установки должны соблюдаться государственные предписания и нормативы




## Inštalácia

- dĺžka vedenia medzi 2. a 3. (týmto) stupňom ochrany musí byť minimálne 5 m
- dĺžka vedenia medzi výstupom svodiča (OUT) a chráneným zariadením musí byť co najkratšia. V prípade paralelného zapojenia svodiče, dĺžka 0,5 m pre odbočku nesmie byť prekročená
- pri inštalaci musia byť dodržané návodné predpisy a smernice



## Instalace

- délka vedení mezi 2. a 3. (tímto) stupněm ochrany musí být minimálně 5 m
- délka vedení mezi výstupem svodiče (OUT) a chráněným zařízením musí být co nejkratší. V případě paralelního zapojení svodiče, délka 0,5 m pro odbočku nesmí být překročena
- při instalaci musí být dodržovány národní předpisy a směrnice

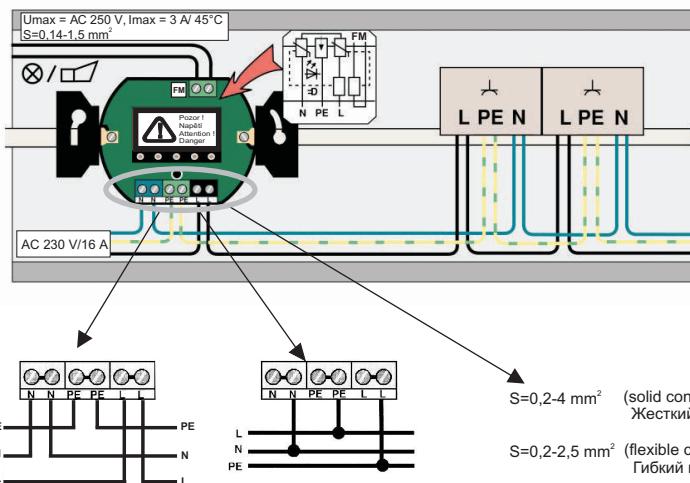

It is possible to dismantle, recycle the product or to store it at the secured depot after the end of its durability. Das Produkt kann man nach der Lebensdauerbeendigung demontieren, recyceln, eventuell auf den gesicherten Ablageplatz lagern.

Изделие возможно после окончания срока службы демонтировать, переработать или сдать на охраняемую свалку.

Výrobok sa môže po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú skládku.

Výrobek je možno po ukončení životnosti demontovať, recyklovať, případně uložit na zabezpečenou skládku.