

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230062

Výrobek: Oceloplastové skříně pro rozvodnice

Typ: RZA (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: IP30, IK07, U_i 500 V, vnitřní provedení

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230378-01/01 ze dne: 27.02.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed.2:12
čl: 4, 6, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9.1, 9.9.3, 9.10, 9.13, 9.14

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230378 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 06.03.2026

07.03.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko




230378-01

Oceloplastové skříně pro rozvodnice - RZA

Typové označení:

Příklad: RZA-Z-1S14

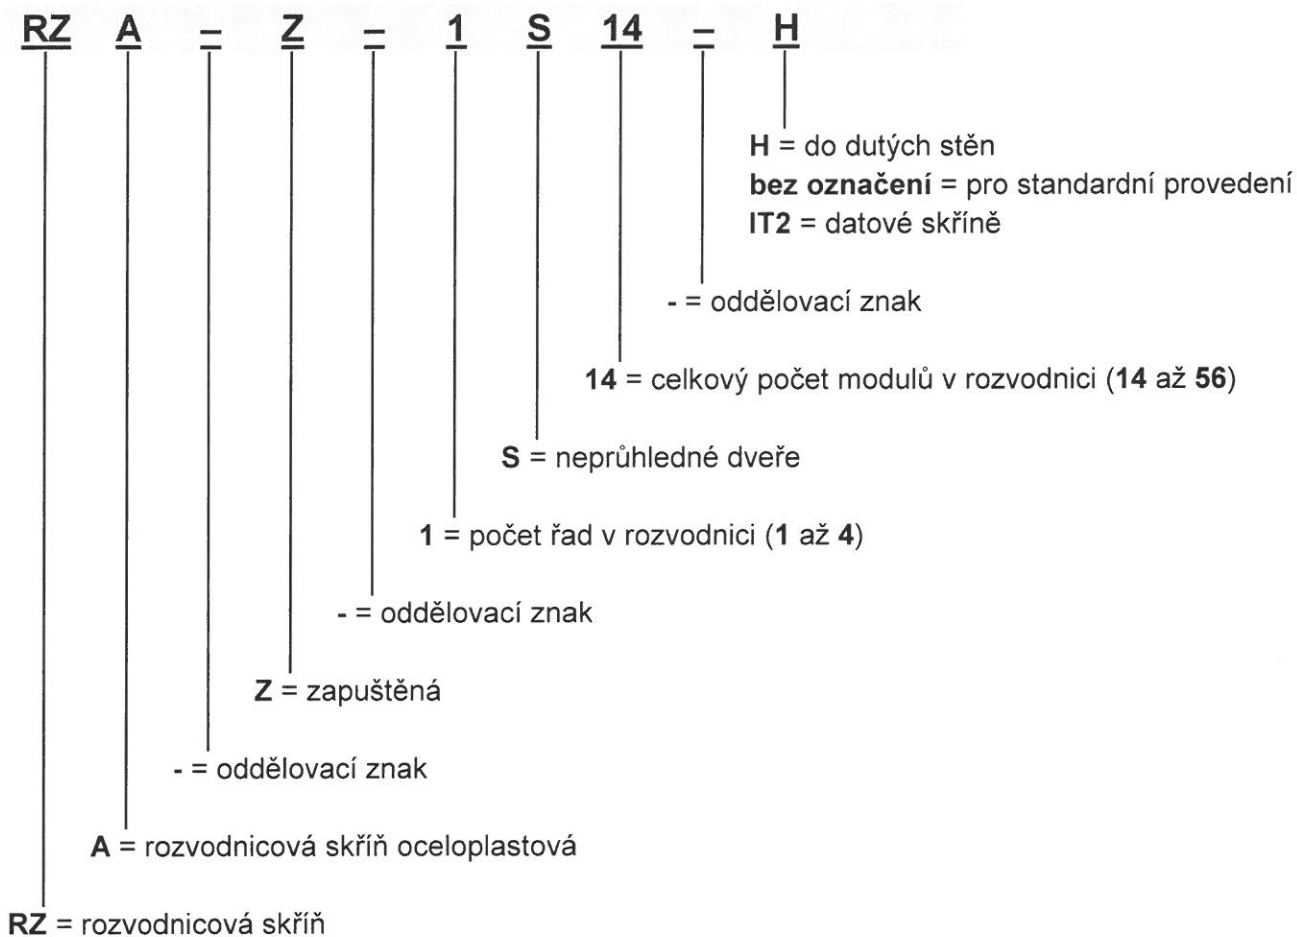

Změna typového značení:

Nové typové označení	Původní typové označení
RZA-Z-1S14	RZA-1N14
RZA-Z-2S28	RZA-2N28
RZA-Z-3S42	RZA-3N42
RZA-Z-4S56	RZA-4N56
RZA-Z-1S14-H	RZA-1N14-H
RZA-Z-2S28-H	RZA-2N28-H
RZA-Z-3S42-H	RZA-3N42-H
RZA-Z-4S56-H	RZA-4N56-H
RZA-Z-3S14-IT2	RZA-Z-3S14-IT2

